


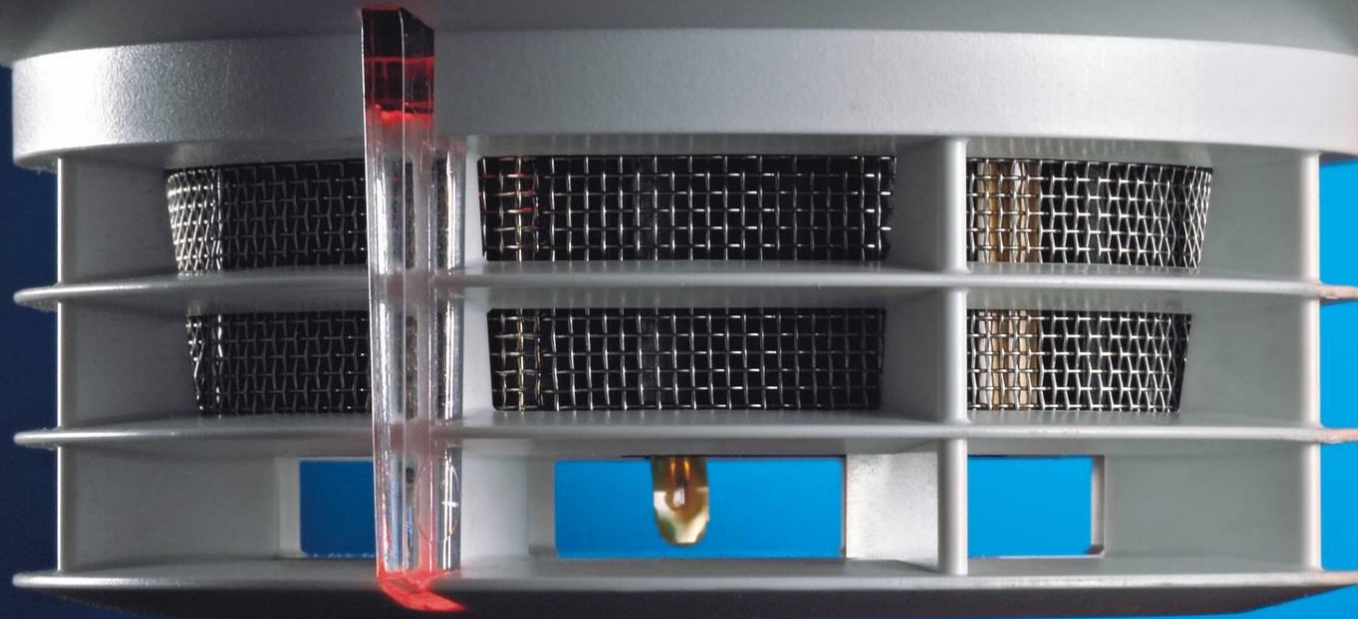

Interaktywny Multisensor CUBUS MTD 533X

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.

FIRE ALARM

SCHRACK
S E C O N E T

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.




Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.

- Uniwersalna czujka pożarowa do wielu zastosowań (wykrywanie TF1-TF9)
- Automatyczne dopasowanie do warunków otoczenia
- Najwyższe bezpieczeństwo wykrywania dzięki inteligentnej logice decyzyjnej
- Bezpieczna transmisja danych i interaktywna komunikacja z centralą sygnalizacji pożarowej
- Kompatybilność wstecz pod względem mechanicznym i elektrycznym
- Przetestowana i dopuszczona zgodnie z normami EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17 i dyrektywą budowlaną




Uniwersalna czujka pożarowa do wielu zastosowań.

- Stosowana jako czujka dymu, ciepła lub jako czujka dualna
- Rozpoznanie dymu zawsze towarzyszy analiza temperatury
- Przy szybkim wzroście temperatury pożar zostanie wykryty również przy braku zadymienia
- Czujniki dymu i ciepła mogą pracować oddzielnie i mogą być niezależnie odłączane
- Możliwość automatycznego przełączania według pory dnia lub godziny
- Na życzenie dostępna we wszystkich kolorach z palety RAL

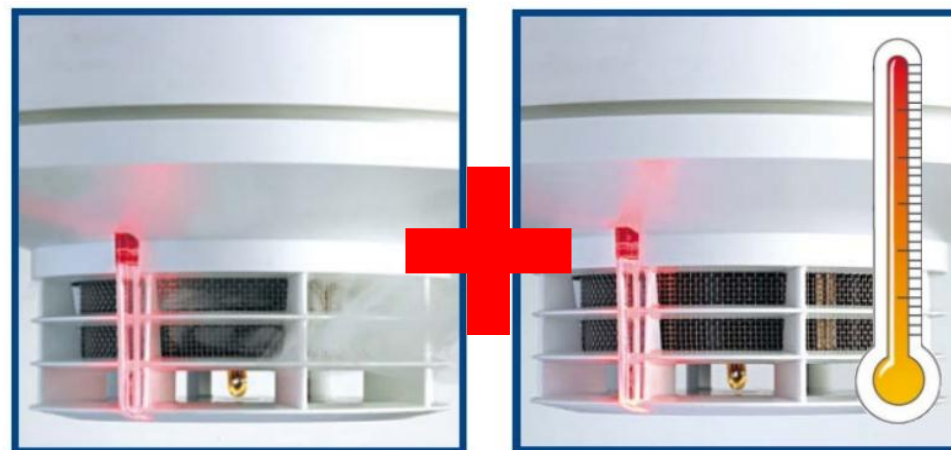

Technologia CUBUS Nivellierung®.


- MTD 533X stale nadzoruje warunki otoczenia pod względem najwyższej bezwzględnej wartości temperatury i względnego jej przyrostu oraz dobiera optymalną czułość dla części optycznej i temperaturowej w miejscu jej pracy
- Czułość członu optycznego jest automatycznie dostosowywana do zmian warunków otoczenia:
 - wzrost wartości temperatury bezwzględnej lub jej względny przyrost powoduje automatyczne zwiększenie czułości części optycznej
 - przy ponownym obniżeniu się temperatury następuje obniżenie czułości czujki do wartości standardowych
- Zmiana czułości odbywa się zawsze w granicach zgodnych z normą!

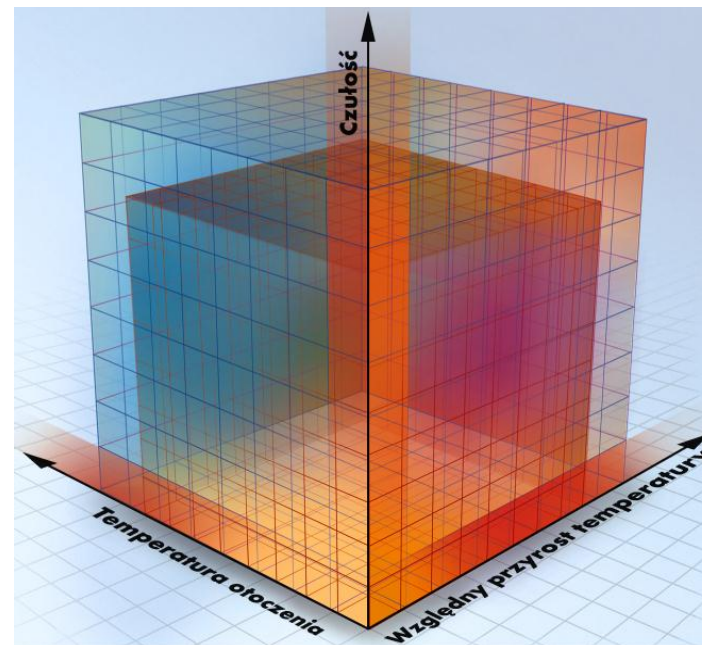

Zasada działania CUBUS Nivellierung®


Nastawiane klasy temperaturowe.

- Czujnik ciepła może pracować zgodnie z klasą temperaturową A1, A2 i B (dla specjalnych obszarów zastosowań również z indeksem R lub S) zgodnie z EN 54-5
- Indeks klasowy „S” jest szczególnie przydatny, gdy wymagane jest uwzględnienie wysokiej temperatury otoczenia (np. w kotłowni lub kuchni)
- Indeks klasowy „R” dla obszarów, gdzie panuje niska temperatura otoczenia (np. nieogrzewane budynki)
- Trzy klasy temperaturowe w kombinacji z indeksem S i R dają 9 wariantów dla optymalnego dopasowania do warunków otoczenia

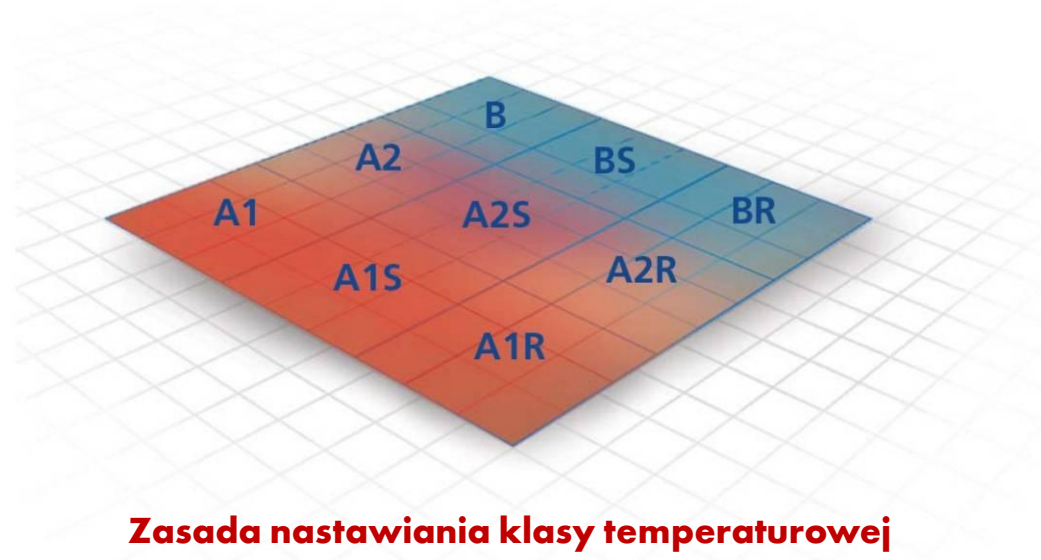

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.

- Najwyższe bezpieczeństwo wykrywania wszystkich wielkości cząstek dymu dzięki zoptymalizowanemu kształtowi obudowy/komory detekcyjnej
- Stałe bezpieczeństwo pracy dzięki bieżącej samokontroli
- Odporność na zmiany warunków środowiskowych
- Rejestrowanie zdarzeń i danych w czujce
- Odczytywanie pamięci zdarzeń i sygnału koncentracji dymu w trakcie normalnej pracy czujki
- Możliwość wczesnego wysyłania sygnału alarmowego do CSP za pomocą funkcji prealarmu o wartości 50% lub 75%

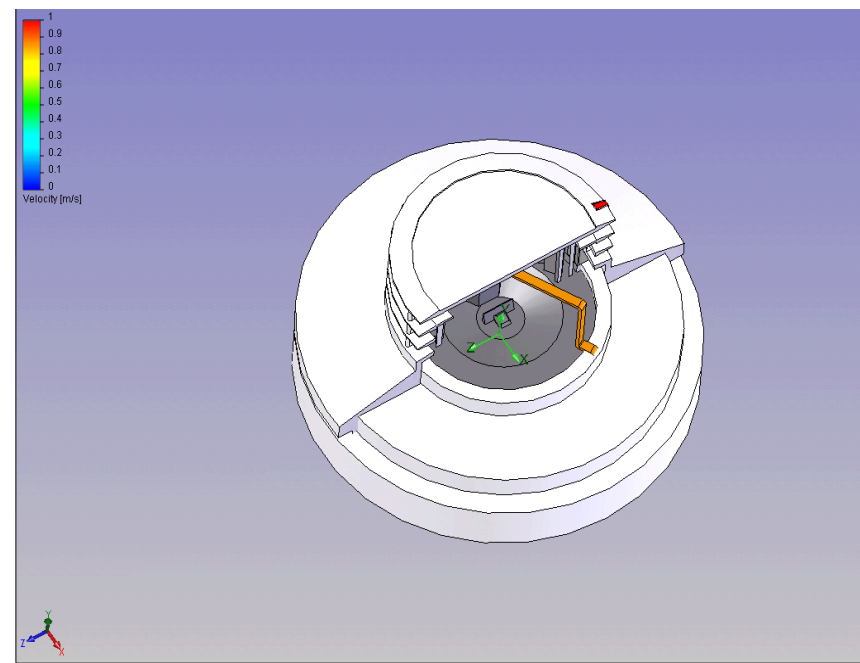


Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.


- Automatyczne testowanie w każdej sekundzie również w trybie programowego odłączenia czujki
- Numer seryjny dla jednoznacznej identyfikacji
- „Pętla Wirtualna” – możliwość dowolnego definiowania stref dozorowych
- Możliwość wysterowania urządzeń przeciwpożarowych w trybie „odłączenia” czujki bez wywoływania alarmu ogólnego w obiekcie
- Monitorowanie poziomu zabrudzenia
- Monitorowanie napięcia zasilającego
- Ochrona przed przepięciami



Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.

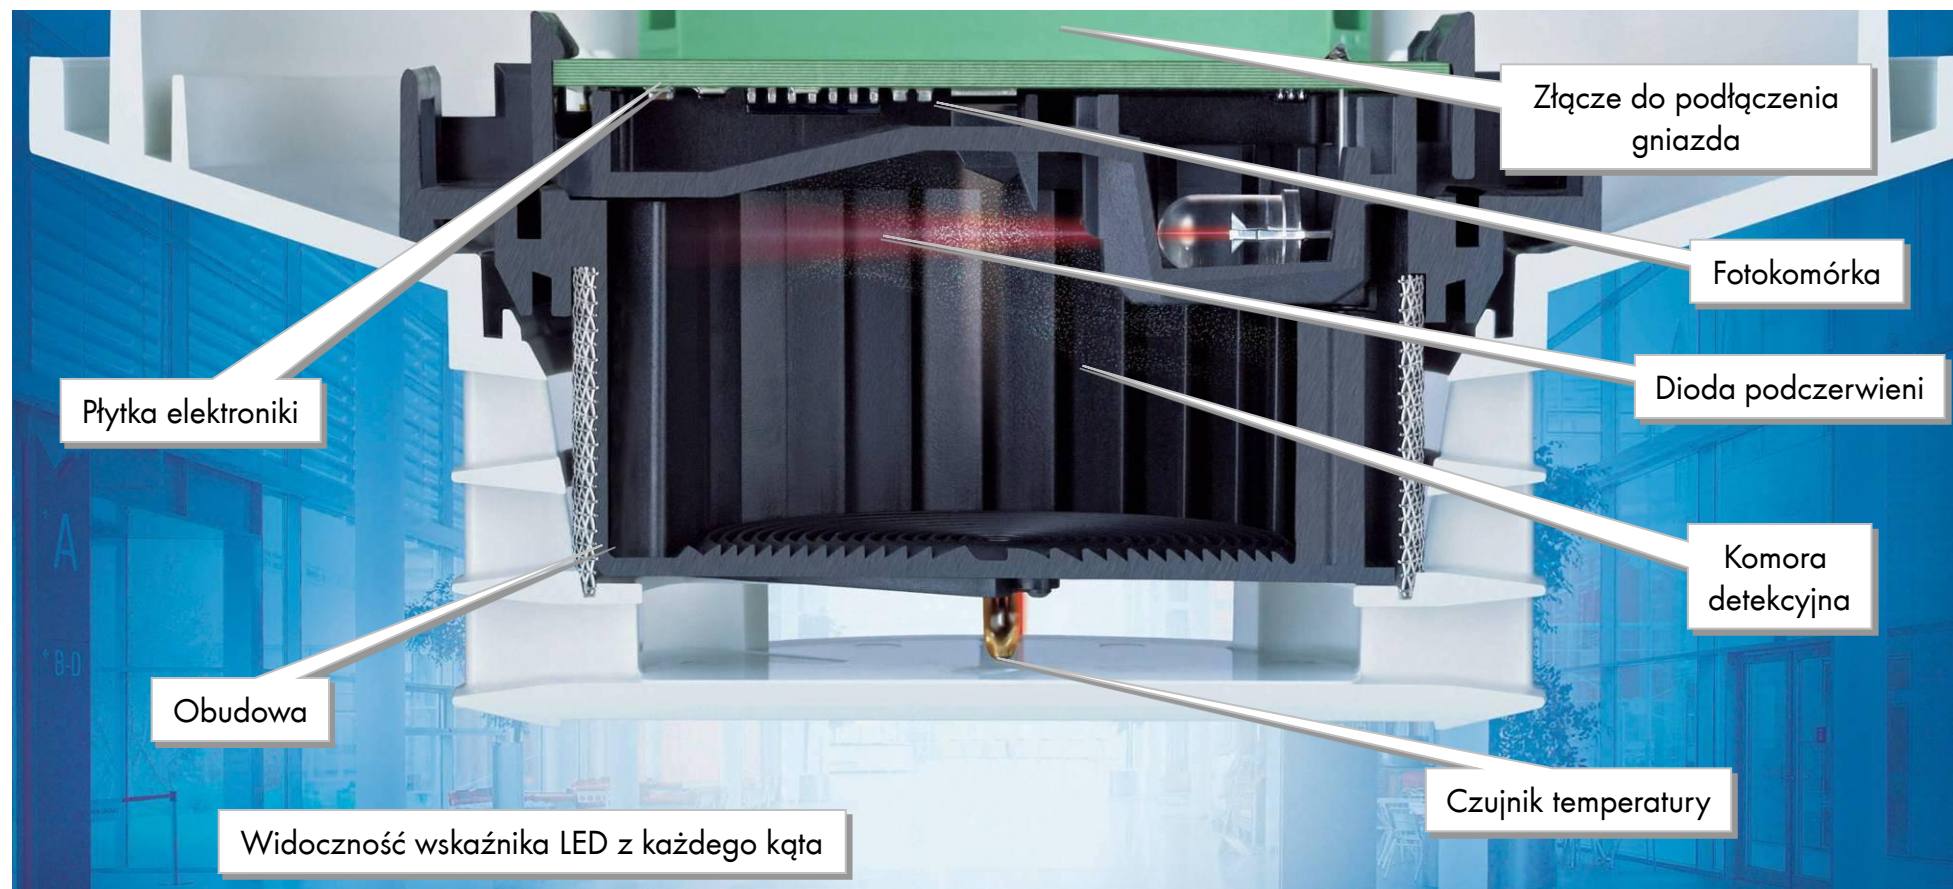

Nowy standard we wczesnym wykrywaniu pożaru.

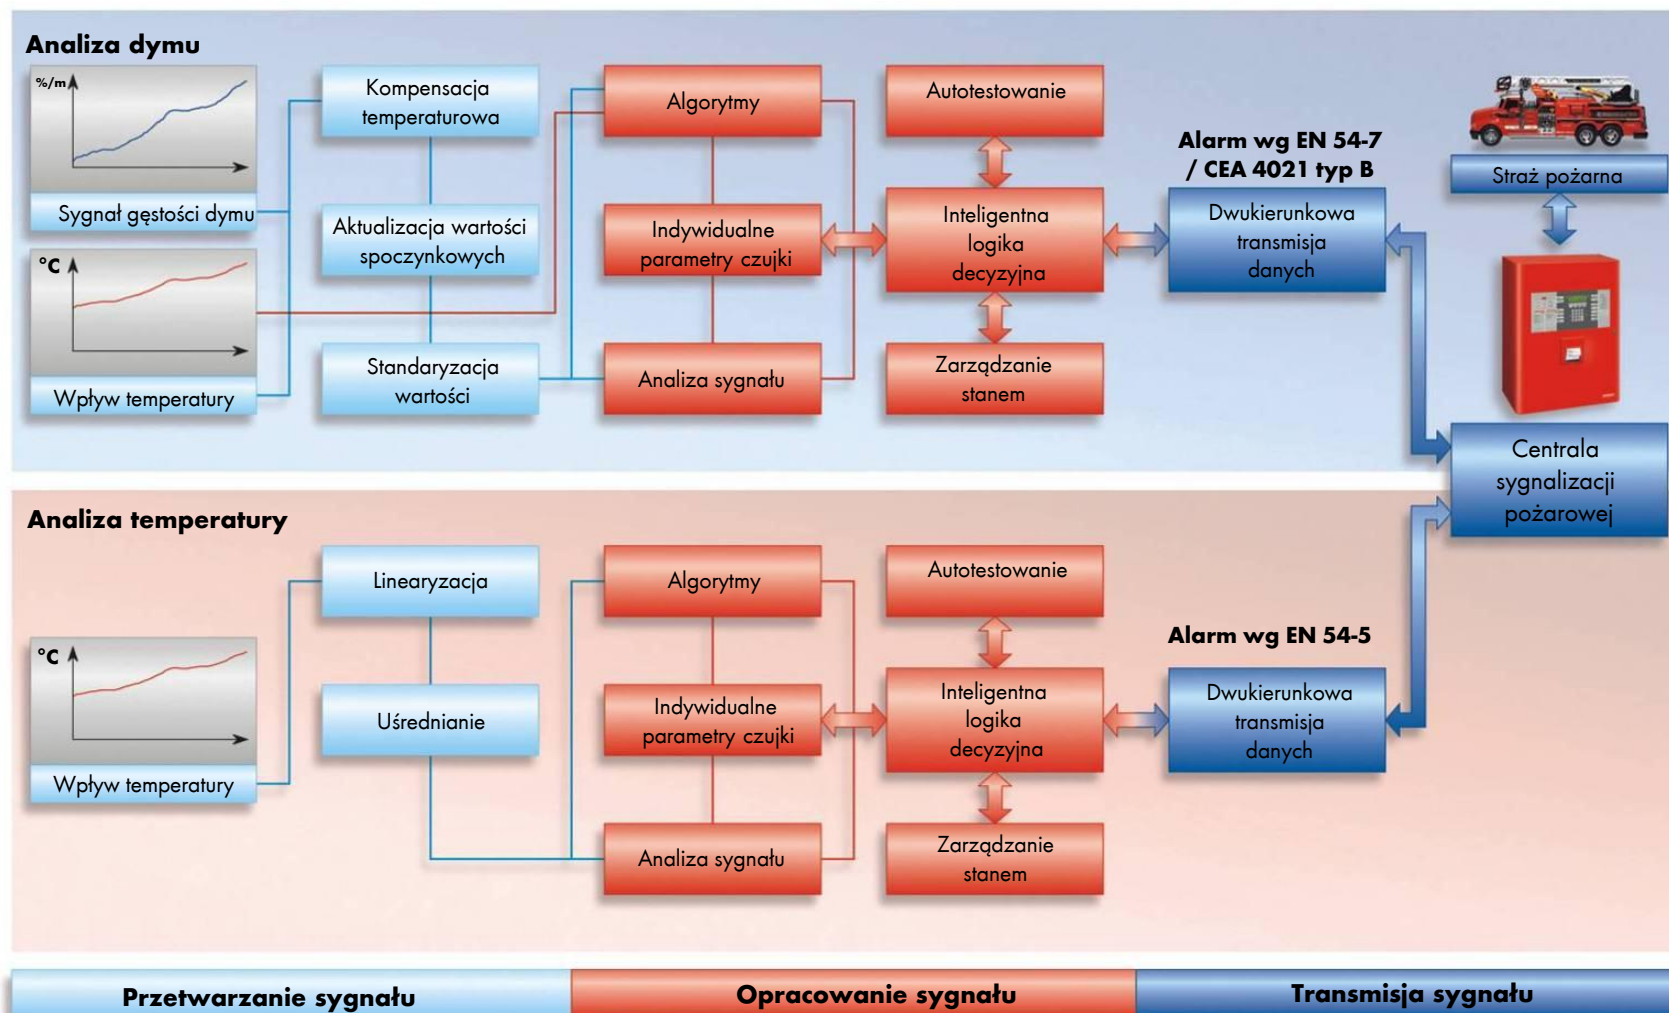

Przyrząd testowy & urządzenie do (de)montażu.

Przyrząd testowy FDT 533

- Dla wyzwolenia alarmu dla części dymowej i temperaturowej za pomocą aerozolu testowego
- Nie jest wymagane oddzielne urządzenie do kontroli członu temperaturowego
- Gaz testowy nie zawiera chlorowcowodorów

Gaz
testowy



FDT 533



UDR 533 A



UDR 533 S



UDR 533 K

Urządzenie do (de)montażu UDR 533

- Dostępny jako wymienny adapter - UDR 533 A
- Jako wersja standardowa UDR 533 S lub z przegubem kardana UDR 533 K

Urządzenie do testowania czujek TESTIFIRE.

- Szybkie i łatwe testowanie czujek dymu, ciepła lub wielosensorowych
- Uniwersalna kapsuła do testowania części dymowej i temperaturowej (łatwa wymiana)
- Skuteczne testowanie czujek multisensorowych z dualną procedurą testową (dym i ciepło)
- Zoptymalizowane testowanie czujek ciepła dzięki efektywnej dystrybucji ciepła i szerokiego zakresu temperatur
- Tryb czyszczenia dla szybkiego kasowania czujki: środek testowy jest wydmuchiwany

